



VIZSGÁLÓ
NAT-1-1495/2010

Innovia Kft. Vizsgálólaboratóriuma

Lábatlan Dunapart hrsz. 1605/2

Kihelyezett vizsgálólaboratórium Bicske

LÜ7519-1 - VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata.

A szemeloszlás meghatározása hidrometrálással.


MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2006

INNOVIA Kft.

Megbízó:	Dagobert 2005 Kft.	Naplószám:	VB-085 /2011
Mintavétel helye:	Kisfalud, Kázmér Dűlő	Azonosító kód	
Minta megnevezése:	HK fedőréteg	Vizsgálatot végezte:	Csúcs Gábor
Mintavétel ideje:	2011.05.23	Vizsgálat ideje:	2011.05.24
Mintavétel módja:	zavart(megrendelő által)	Megjegyzés:	Természetes W%=11,9
Minta átvétel ideje:	2011.05.23		

Vizsgálathoz használt eszközök: "A" szitasorozat kalibrálva:2012.03...;
Kern mérleg TB 470-46 hitelesítve: 2012.02.18, Papfalvi 72/2002.7, hit korlátlan; KD200 szárítósz. kalibrálva:2012.02.10

Szemeloszlási görbe

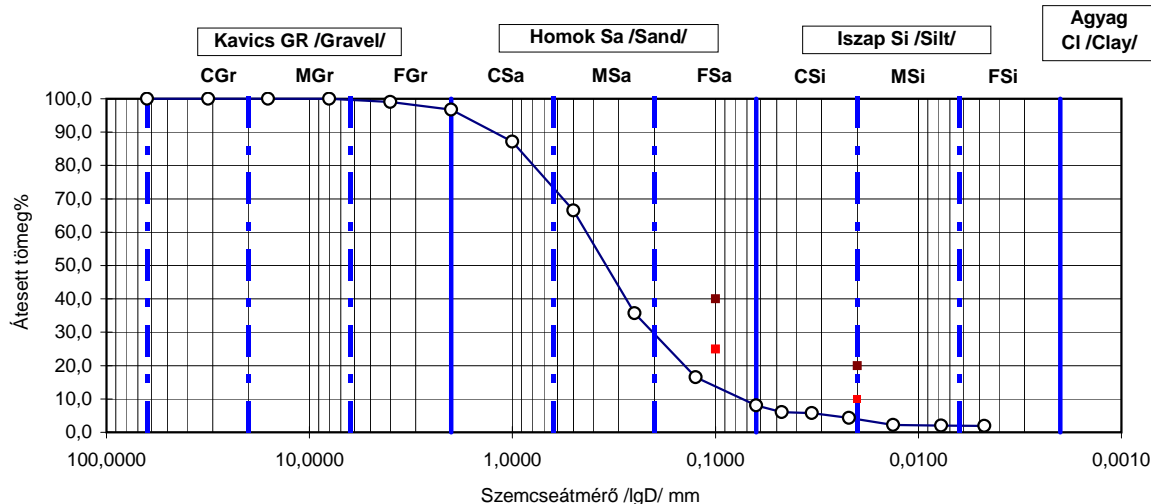

D /mm/	m%	D /mm/	m%
63,0	100,0	0,0630	8,1
31,5	100,0	0,0470	6,1
16,0	100,0	0,0335	5,8
8,0	100,0	0,0220	4,3
4,0	99,0	0,0133	2,2
2,0	96,7	0,0077	2,0
1,0	87,1	0,0047	1,9
0,50	66,5		
0,250	35,7		
0,125	16,5		

kavics (Gr):	63 - 2,0	m%	3,3
homok (Sa):	2,0 - 0,063	m%	88,6
iszap (Si):	0,063 - 0,002	m%	8,1
agyag (Cl):	≤ 0,002	m%	-
D ₆₀		mm	0,4400
D ₁₀		mm	0,0750
D ₃₀		mm	0,2
Gömbületi mutató, C _c			1,2
Egyenlőtlenségi mutató, C _u			5,9
Talaj megnevezése: MSZ EN ISO 14688-1 szerint			
Közepes homok (MSa)			

Osztályozás, besorolás:

Megjegyzés: A vizsgálat mérési bizonytalanságát a körvizsgálat kiértékelése alapján adjuk meg, amelynek szórása s=1,5, tehát K=2 esetén a vizsgálat mérési bizonytalansága U=k*s=3%

Kelt: Bicske, 2011.05.24.

A vizsgálatot végezte (név, beosztás):

Ellenőrizte és a műszaki tartalomért felelős (név, beosztás):

INNOVIA KFT
2541 Lábatlan, Dunapart 1605/2
Bicssz.: 30403648-4955749-55531009
Adósz.: 13567453-2-11
Tel.: 33/517-600 Fax: 33/517-613
P.H.

Csúcs Gábor

Csúcs Gábor

laborvez.-helyettes

Tóth Szilvia

Tóth Szilvia

laborvezető



Vállalunk az MSZ EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2009) szerint tanúsított minőségirányítási rendszerrel, valamint az MSZ EN ISO 14001:1997 (ISO 14001:2005) szerint tanúsított környezetközpontú irányítási rendszerrel rendelkezik. A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság mint cégbíróság által a 11-09-0011058 számú cégjegyzékbe bejegyezve.



Ez a jegyzőkönyv a laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható, az eredmények csak a vizsgált mintára érvényesek!