



VIZSGÁLÓ
NAT-1-1495/2010

Innovia Kft. Vizsgálólaboratóriuma

Lábatlan Dunapart hrsz. 1605/2

II.sz.mobil egység - Kihelyezett vizsgálólaboratórium VB

LÜ7519 - VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV


Kőanyag-halmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata

MSZ EN 933-1 Szemmegoszlás meghatározása. Szitavizsgálat

INNOVIA Kft.

Megbízó:	DAGOBERT 2005 Kft.	Naplószám:	VB-243/2011
Mintavétel helye:	Szárköldi bánya	Oldalszám:	1/1
Minta megnevezése:	homokos kavics	Vizsgálatot végezte:	Csúcs Gábor
Mintavétel ideje:	2011.08.02.	Vizsgálat ideje:	2011.08.03
Mintavétel módja:	Megrendelő által	Megjegyzés:	száraz szitálás
Minta átvétel ideje:	2011.08.02.		
Vizsgálathoz használt eszközök:	"A"szitasorozat, kalibrálva :2012.12.05 KERN TB 15 mérleg hitelesítve: 2012.02.18. KD 200 szűrítész. ,kalibrálva 2012.02.10		

Szemeloszlási görbe

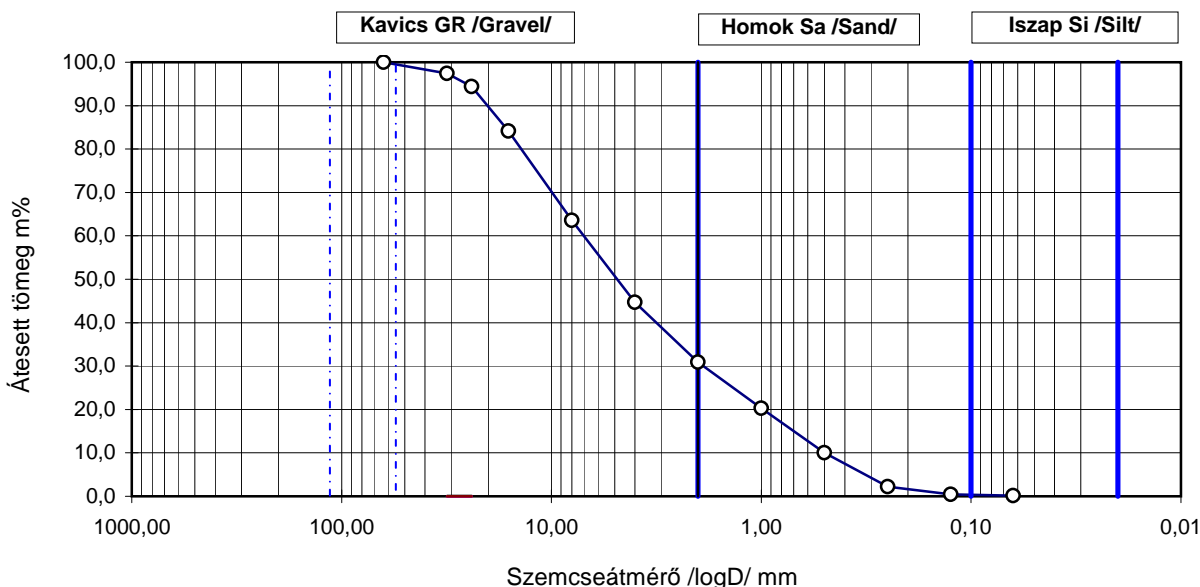

D /mm/	átesett m%	Frakciók (mm)	%	Összetétel:		
63,0	100,0	0-4 frakció	44,7	kavics: 63-2,0	m%	69,1
31,5	97,5	4-8 frakció	18,9	homok: 2-0,063	m%	30,8
24,0	94,4	8-16 frakció	20,6	iszap: 0,063-0,002	m%	0,1
16,0	84,1	16-32 frakció	13,3			
8,0	63,5	24mm felett	5,6			
4,0	44,7			D60	mm	7,0000
2,0	30,9			D10	mm	0,5000
1,0	20,3			Egyenlőtlenégi mutató, C_u 14,0		
0,5	10,0			Talaj megnevezése: MSZ EN ISO14688-1:2003		
0,25	2,2			(saGr) homokos Kavics		
0,125	0,4			Megjegyzés:		
0,063	0,1					

MSZ 18288/5-81 szerint *Finomsági modulus* meghatározása : m = 6,46

Kelt: Tatabánya, 2011.08.03

A vizsgálatot végezte (név, beosztás): Innovia Kft. Csúcs Gábor laborvez.-helyettes

Ellenőrizte és a műszaki tartalomért felelős (név, beosztás): 2541 Lábatlan, Dunapart 1605/2 Tóth Szilvia laborvezető

Banksz.: 109118001-00000005-13370809
Adósz.: 13567453-2-11
Tel.: 33/517-645 Fax: 33/517-601



Vállalatunk az MSZ EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2009) szerint tanúsított minőségirányítási rendszerrel, valamint az MSZ EN ISO 14001:1997(ISO 14001:2005) szerint tanúsított környezetközpontú irányítási rendszerrel rendelkezik. A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság mint cégbíróság által a 11-09-0011058 számú cégjegyzékbe bejegyezve.



Ez a jegyzőkönyv a laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható, az eredmények csak a vizsgált mintára érvényesek!